




Asociación de Investigación Técnica
de las Industrias de la Madera
C.I.F.: G28194603

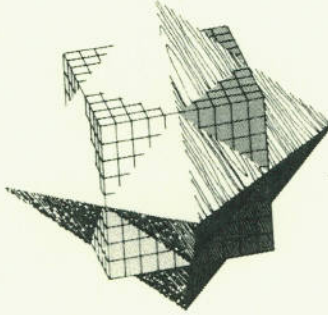

C/ Flora, 3-2ª Dcha.
28013 MADRID

Tels.: 91 542 58 64
91 547 85 01
Fax: 91 559 05 12
E-mail: informame@aitim.es
www.aitim.es

S/Ref.

Su escrito

N/Ref. FP/MP

Fecha 07.04.09

ROMAN CLAVERO, S.L.
Paraje del Puerto de Ronda.
Ctra. Enlace Manilva-Gaucín-MA 528
29690-CASARES (MALAGA)
A/A de Dª Mercedes Román Ocaña

Muy señor(es) nuestro(s):

Por indicación de D. Fernando Peraza, director técnico de AITIM, les adjuntamos tres certificados originales del Sello de Calidad AITIM de ventanas V-59-01 corregido, valederos para el año 2009.

Atentamente

Fdo. Carmen Paramio Alvarez
SECRETARÍA - AITIM



DON J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITE DE DIRECCION DEL SELLO DE CALIDAD AITIM



Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera

CIF: G28194603

C/ Flora, 3-2ºDcha. 28013 MADRID

Tels.: 91 542 58 64
91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12
E-mail: informame@aitim.es
www.aitim.es


CERTIFICA:

Que la Empresa CARPINTERIA INDUSTRIAL ROMAN CLAVERO, S.L. ostenta, actualmente, el

Sello de Calidad	V-59 Modelo 1	de ventanas de madera
------------------	------------------	-----------------------

para su producción de ventanas de madera de las características siguientes:

Permeabilidad al aire:	Estanqueidad al agua	Resistencia al viento:	
Clase 4 Clase 4	Clase 9A Clase 9A	Clase C5 Clase C5	(1) (2)
(1) - Dimensiones ventana 1.200 x 1.200 (2) - Dimensiones ventana 1.200 x 2.200			
UNE EN 1.026 UNE EN 12.207	UNE EN 1.027 UNE EN 12.208	UNE EN 12.211 UNE EN 12.210	
Tipo:	Dos hojas practicables a la francesa		
Especie de madera:	madera-aluminio		
Junta de estanqueidad:	Neopreno.		
Herraje:	Falleba con cuatro puntos de cierre metálicos.		
Vierteaguas hoja:	Incorpora vierteaguas de aluminio.		
Orificios de desagüe:	Siete ranuras de 30 x 5 mm en el perfil de aluminio en travesaño inferior del cerco, para evacuación al exterior del canal de desagüe.		

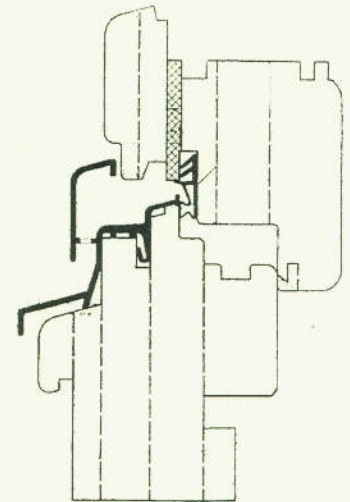

Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 19 de Febrero de 2002 para las dimensiones de 1,200 x 1,200 y de 27 de Febrero de 2009 para las dimensiones de 1,200 x 2,200. Esta certificación avala a la unidad completa ya montada con cerco y hojas con el tipo definido anteriormente. Actualizado el 27 de Febrero de 2009


Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a dieciocho de Marzo de dos mil nueve.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.



Inscrita como Centro de Innovación y Tecnología de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica - CICYT con el nº de Registro 37

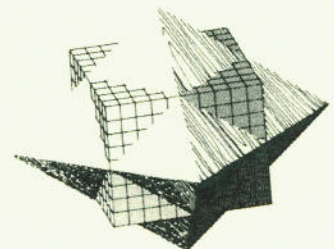

Consejo Superior de Arquitectos. Entidad colaboradora

DON J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITE DE DIRECCION DEL SELLO DE CALIDAD AITIM



Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera

CIF: G28194603

C/ Flora, 3-2ªDcha. 28013 MADRID

Tels.: 91 542 58 64
91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12
E-mail: informame@aitim.es
www.aitim.es


CERTIFICA:

Que la Empresa CARPINTERIA INDUSTRIAL ROMAN CLAVERO, S.L. ostenta, actualmente, el

Sello de Calidad	V-59 Modelo 1	de ventanas de madera
------------------	------------------	-----------------------

para su producción de ventanas de madera de las características siguientes:

Permeabilidad al aire:	Estanqueidad al agua	Resistencia al viento:	
Clase 4 Clase 4	Clase 9A Clase 9A	Clase C5 Clase C5	(1) (2)
(1) - Dimensiones ventana 1.200 x 1.200 (2) - Dimensiones ventana 1.200 x 2.200			
UNE EN 1.026 UNE EN 12.207	UNE EN 1.027 UNE EN 12.208	UNE EN 12.211 UNE EN 12.210	
Tipo:	Dos hojas practicables a la francesa		
Especie de madera:	madera-aluminio		
Junta de estanqueidad:	Neopreno.		
Herraje:	Falleba con cuatro puntos de cierre metálicos.		
Vierteaguas hoja:	Incorpora vierteaguas de aluminio.		
Orificios de desagüe:	Siete ranuras de 30 x 5 mm en el perfil de aluminio en travesaño inferior del cerco, para evacuación al exterior del canal de desagüe.		

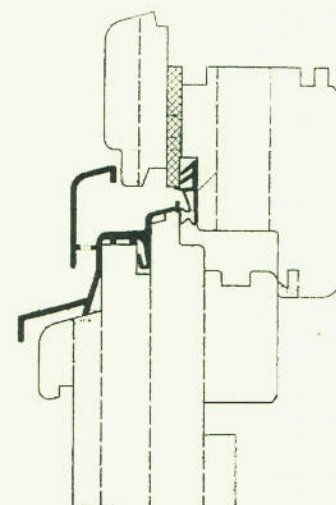


Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 19 de Febrero de 2002 para las dimensiones de 1,200 x 1,200 y de 27 de Febrero de 2009 para las dimensiones de 1,200 x 2,200. Esta certificación avala a la unidad completa ya montada con cerco y hojas con el tipo definido anteriormente. Actualizado el 27 de Febrero de 2009

Inscrita como Centro de Innovación y Tecnología de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica - CICYT con el nº de Registro 37

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a dieciocho de Marzo de dos mil nueve.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

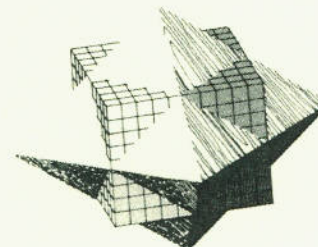

Consejo Superior de Arquitectos Entidad colaboradora

DON J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITE DE DIRECCION DEL SELLO DE CALIDAD AITIM



Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera

CIF: G28194603

C/ Flora, 3-2ºDcha. 28013 MADRID

Tels.: 91 542 58 64
91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12

E-mail: informame@aitim.es
www.aitim.es


CERTIFICA:

Que la Empresa CARPINTERIA INDUSTRIAL ROMAN CLAVERO, S.L. ostenta, actualmente, el

Sello de Calidad	V-59 Modelo 1	de ventanas de madera
------------------	------------------	-----------------------

para su producción de ventanas de madera de las características siguientes:

Permeabilidad al aire:	Estanqueidad al agua	Resistencia al viento:	
Clase 4 Clase 4	Clase 9A Clase 9A	Clase C5 Clase C5	(1) (2)
(1) - Dimensiones ventana 1.200 x 1.200 (2) - Dimensiones ventana 1.200 x 2.200			
UNE EN 1.026 UNE EN 12.207	UNE EN 1.027 UNE EN 12.208	UNE EN 12.211 UNE EN 12.210	
Tipo:	Dos hojas practicables a la francesa		
Especie de madera:	madera-aluminio		
Junta de estanqueidad:	Neopreno.		
Herraje:	Falleba con cuatro puntos de cierre metálicos.		
Vierteaguas hoja:	Incorpora vierteaguas de aluminio.		
Orificios de desagüe:	Siete ranuras de 30 x 5 mm en el perfil de aluminio en travesaño inferior del cerco, para evacuación al exterior del canal de desagüe.		

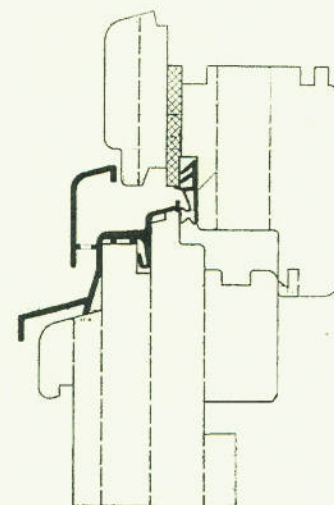

Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 19 de Febrero de 2002 para las dimensiones de 1,200 x 1,200 y de 27 de Febrero de 2009 para las dimensiones de 1,200 x 2,200. Esta certificación avala a la unidad completa ya montada con cerco y hojas con el tipo definido anteriormente. Actualizado el 27 de Febrero de 2009


Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a dieciocho de Marzo de dos mil nueve.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.



Inscrita como Centro de Innovación y Tecnología de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica - CICYT con el nº de Registro 37

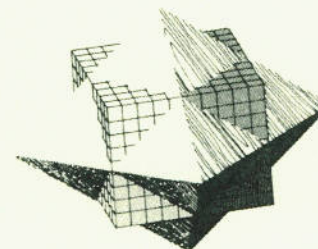

Consejo Superior de Arquitectos
Entidad colaboradora